

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА



Датчики серии ДЗЕ-Е8... изготавливаются в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга схемой подключения, напряжением питания, диапазоном рабочих температур.

Пример обозначения датчика в документации и заказах:

ДЗЕ - Е8 - 12 - НТ - 3

Цилиндрический, диаметром 30 мм

Количество и вид контактов датчика:

11, 12 - 2-х проводные датчики с нормально открытым (NO) и нормально закрытым (NC) контактом соответственно;

43P, 43N - 4-х проводные датчики с переключающим контактом (NO/NC) с типом транзисторного ключа PNP и NPN соответственно;

56, 86 - 5-и проводные датчики с релейным выходом, на постоянное и переменное напряжение соответственно

Температурный диапазон эксплуатации:

НТ - $-45^{\circ}\dots+65^{\circ}\text{C}$;

2НТ - $-65^{\circ}\dots+50^{\circ}\text{C}$;

ВТ - $-15^{\circ}\dots+105^{\circ}\text{C}$, ($-15^{\circ}\dots+85^{\circ}\text{C}$ - для 5 проводных датчиков);


без обозначения - $-25^{\circ}\dots+75^{\circ}\text{C}$

Длина кабеля:

3 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДЗЕ-Е8-...

Для защиты датчиков серии ДЗЕ-Е8-... от механических повреждений, повышении срока их службы, рекомендуется использовать адаптеры следующих типов:

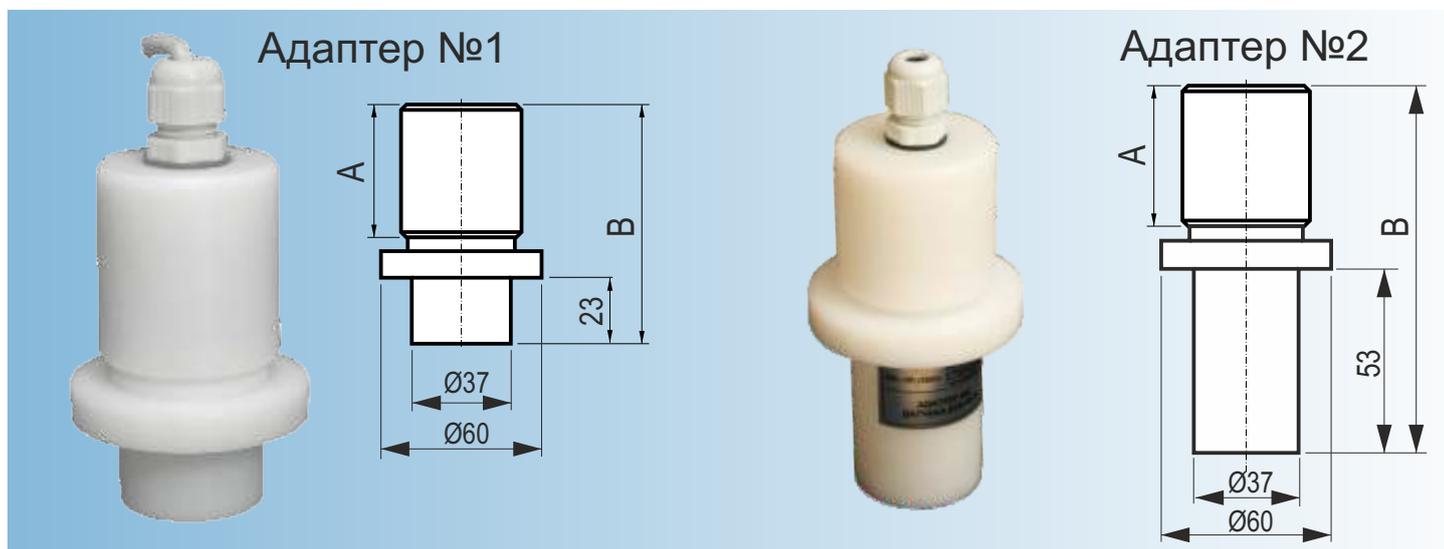

РАЗМЕР / ТИП	АДАПТЕР №1/№2 К ДЗЕ-Е8-43P (N)	АДАПТЕР №1/№2 К ДЗЕ-Е8-11 (12)	АДАПТЕР №1/№2 К ДЗЕ-Е8-56 (86)
A	50/30	67/37	100/70
B	88/98	105	138

* При необходимости обеспечить задержку срабатывания датчиков серии ДЗЕ-... рекомендуется применять **Модуль ДЗ-2-24**, см. раздел каталога 1.7 «Датчик заштыбовки ультразвуковой - Дополнительное оборудование».

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»

630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4

тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09

sale@op-teko.ru

www.op-teko.ru