




Сигнализатор уровня жидкости поплавковый - СУ-ГП2-...

Сигнализатор уровня серии СУ-ГП2-... - предназначены для сигнализации опустошения/наполнения или достижения заданного уровня жидкости в резервуарах, таких как бассейны, баки для полива, пожарные резервуары, отстойники очистных сооружений, водохранилища, естественные открытые водоемы. Корпус из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) обеспечивает устойчивость к действию разбавленных кислот, масел, спиртов, минеральных солей и большинству органических соединений, за исключением сильных щелочей и некоторых растворителей. Материал кабельного ввода - полиамид 6.6, вакуумная резина (стойка к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям).

В основе изделия - датчик предельного угла наклона (решение ФИПС на выдачу патента от 04.08.2011г., заявка №2011126961 от 30.06.2011г.), который не содержит ртути. Использование данного принципа до до минимума сокращает механические составляющие, обеспечивая тем самым высокую надежность и долговечность изделия. Встроенный гидростабилизатор демпфирует вибрацию, значительно снижая возможность ложных срабатываний.

Габаритные размеры датчика

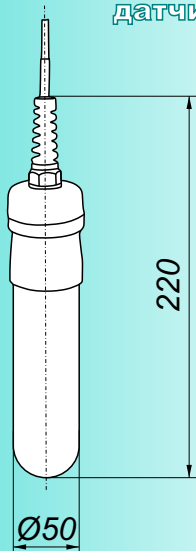

Не содержит РТУТИ!
Не требует специальной УТИЛИЗАЦИИ!




Технические характеристики:


Угол переключения, град.	120
Коммутируемое напряжение, В	0,05 - 200DC/0,05 - 250AC
Коммутируемый ток, I _{max} мА	1000
Коммутируемая мощность, Вт	30
Сопротивление, Ом, не более	0,15
Диапазон рабочих температур, °С	t = -10°...+75°С
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP68
Подключение с помощью кабеля, L=2м	3x0,34 мм ²
При заказе другой длины, в конце наименования указать количество метров (см. пример обозначения)	
Материал корпуса	ПЭТФ
Габаритные размеры, мм	Ø50x220
Масса датчика без удлинителя, кг	0,13

Варианты установки датчиков СУ-ГП2-...

УСТАНОВКА НА ПРОТИВОВЕС
(регулировка разницы уровней с помощью противовеса)

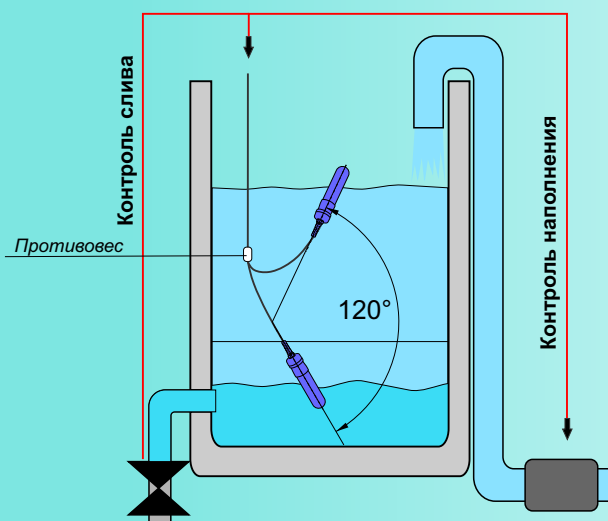

УСТАНОВКА ЧЕРЕЗ СТЕНКУ ЕМКОСТИ
(регулировка разницы уровней с помощью длины кабеля)

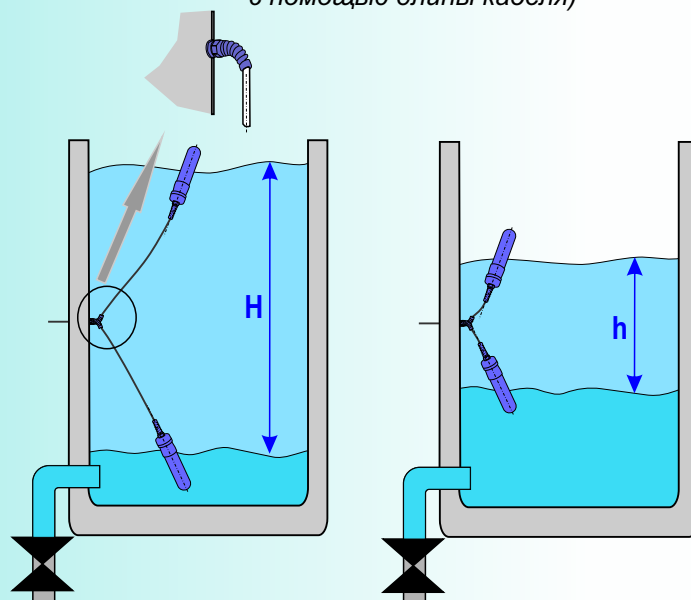



ДАТЧИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Датчики серии СУ-ГП2-... изготавливаются в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга диапазоном рабочих температур и длиной кабеля.

Пример обозначения датчика в документации и заказах:

СУ-ГП2 - 3 - ПС

Длина кабеля: _____


3 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м

Наличие противовеса: _____

ПС - материал противовеса СТ-3, ПН - материал противовеса 12Х18Н10Т,

без обозначения - поставляется без противовеса.

Схема подключения:

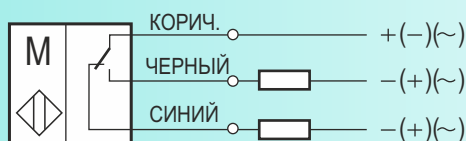

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»

630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4

тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09

sale@op-teko.ru

www.op-teko.ru